


|                              |
|------------------------------|
| piasek zagęszczony co 300mm  |
| 2 x papa na lepiku           |
| płyta żelbetowa B20 gr 300mm |
| zbrojona siatką Ø12 co 100mm |
| beton 7.5 gr. 100mm          |
| piasek zagęszczony gr. 500mm |

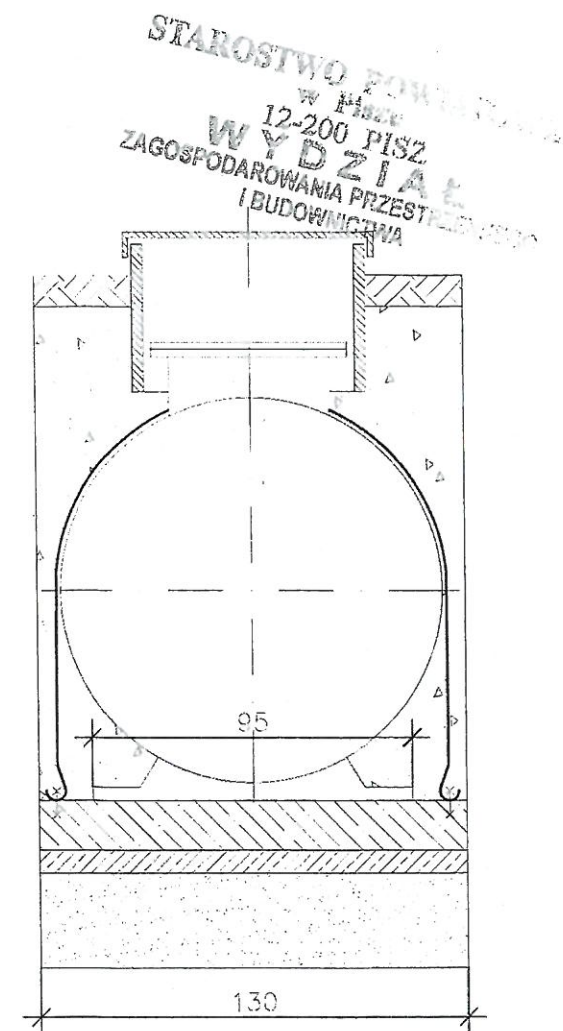

*zincowy opryskiacz  
kabelu ochronnego  
jako instalacje  
4.07.2015*

*mgr inż. Jacek Kozłowski  
Upr. bud. WAM/0115/PWOS/09  
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI I INSTALACJE SANITARNE*

#### UWAGI:

1. Zbiornik mocować do płyty w 4 punktach
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
3. Rurę gazową umieścić w gruncie na głębokości 0.9m
4. Próba szczelności gazociągu  $p=0.4\text{MPa}$ ,  $t=2\text{h}$ , azotem lub sprężonym powietrzem. Do próby zdemonstrować reduktor II stopnia.
5. Nad gazociągami w odl. ok. 30cm umieścić taśmę znacznikową do gazu
6. Skrzynkę na budynku lokalizować 0.5m od otworów w ścianach

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  |  | UL. MICKIEWICZA 26/17<br>11-500 GIZYCKO<br>TEL. 0 606 304 973<br>TEL/FAX. 0 87 428 12 77<br>www.konstruktorzy.pl |  |
| INWESTOR:  |  | GÓRA   |  |
| URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU<br>UL. GIZYCKA 15<br>12-250 ORZYSZ   |  | 12-250 ORZYSZ<br>DZIAŁKA NR 9-72   |  |
| Tytuł projektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO<br>WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ I OSP |  |  |  |
| BRANŻA:  |  | DATA:  |  |
| SANITARNA  |  | PAŹDZIERNIK 2013   |  |
| NAZWA RYSUNKU:   |  | SKALA RYSUNKU:   |  |
| Schemat posadowienia zbiornika   |  | Schemat  |  |
| PROJEKTANT:  |  | PODPIS:  |  |
| mgr inż. Jacek Kozłowski<br>upr. bud. WAM/0115/PWOS/09   |  | [Signature]  |  |
| SPRWDZAJĄCY:   |  | PODPIS:  |  |
| mgr inż. Roman Stańczyk<br>upr. bud. SUW-17/98   |  | [Signature]  |  |
|  |  | S-7  |  |